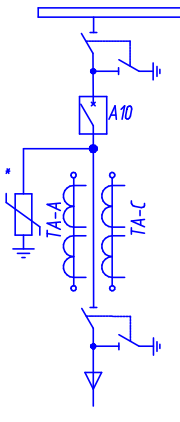
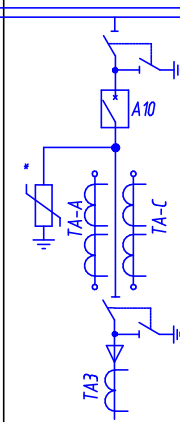
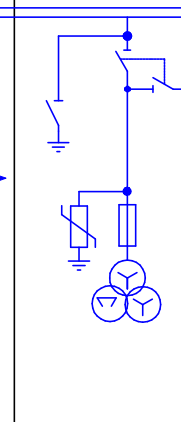
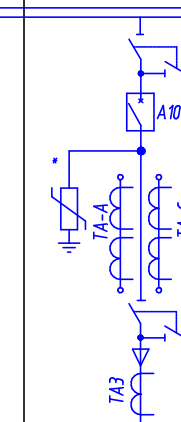
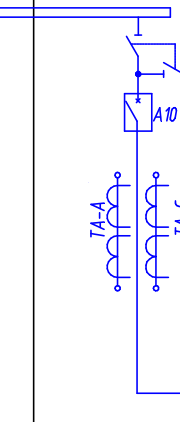


1		Ответы заказчика				
2		1	2	3	4	5
3	Тип шкафа КРУ	КСО2-10				
4	Ном. ток сборных шин	1000 А				
5	Номинальное напряжение	10 кВ				
6	Схема первичных соединений					
7	Обозначение шкафа - (тип, напр., номер схемы, ток глав. цепей)	1ВК-1000	2ЛК1-630	7ТН-3-630	2ЛК1-630	3СВ-1000
8	Назначение шкафа КРУ (надпись)	Ввод 1	Линия к ТП-1	ТН N1	ВЛ фидер N2	Сек. выключатель
9	Тип выключателя					
10	Трансформаторы тока					
11	Кол. тр-ров тока ТЗЛМ					
12	Технические характеристики нагрузки					
13	Приборы учета - тип счетчика					
14	Источник питания оперативного тока					
15	Тип релейной защиты					
16	Коды стандарта ANSI для устройств релейной защиты					
17	Дополнительные требования					
18	Примечание					